SINCE 1955
ROVAL
ROVAL Corporation

塩水噴霧試験結果


ISO 9227:2022 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests

製品名： *ROVAL Cold galvanizing compound*


乾燥膜厚 120μm の ROVAL が SGS によって行われた塩水噴霧試験 4704 時間をクリアしました。
試験終了時、3 枚の試験片すべてが以下の 4 つの評価項目で最高評価を得ました。

試験結果

試験時間	サンプル No.	膨れの等級	はがれの等級	割れの等級	さびの等級
4704h	1	0(S0)	0(S0)	0(S0)	Ri0
	2	0(S0)	0(S0)	0(S0)	Ri0
	3	0(S0)	0(S0)	0(S0)	Ri0

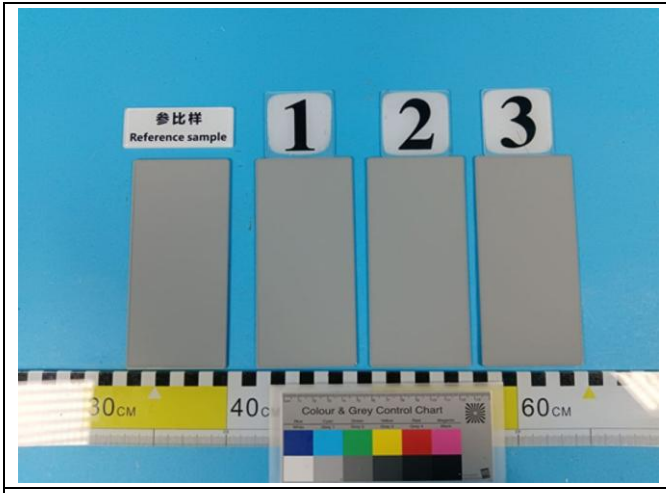

試験開始前

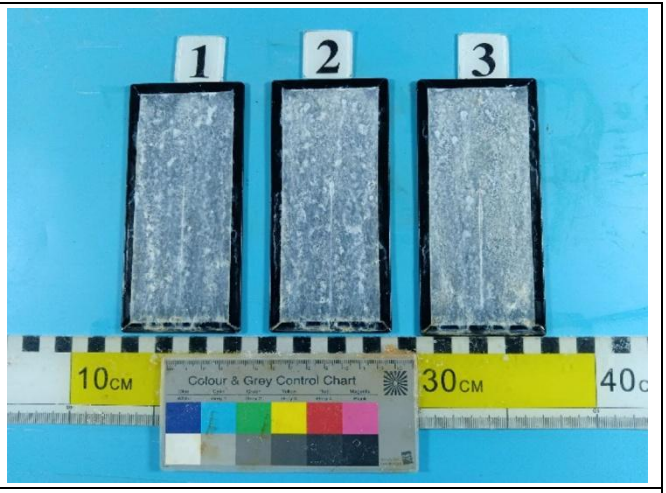

4704 時間後

SGS

検査機関
SGS-CSTC Standards Technical Service (Shanghai) Co., Ltd

日付： 2026/10/23
テスト項目： 中性塩水噴霧試験
試験片： Sa2.5 ブラスト板、乾燥膜厚 120μm
前処理： 基盤に達する 0.5mm 幅の切込み線をつける（エリクセン モデル 463 使用）
テスト方法： ISO 9227:2022+A1:2024
テスト条件：
　溶液の濃度：(50±5)g / l NaCl
　装置内温度：(35±2) ℃
　溶液採取量：(1.5±0.5)ml / (80cm²h)
　溶液 pH 値： 6.5～7.2 (25±2) ℃